

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"**

**БЛОК ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  
БСЗС-2**

Паспорт  
1336.426476.003ПС

## 1. Назначение

1.1. Блок звуковой сигнализации БСЗС-2 применяется в составе Комплекса измерительного ИВЭ-50 и предназначен для подачи звукового и светового сигнала при превышении предельных и аварийных значений различных параметров.

## 2. Основные технические характеристики

2.1. Напряжение питания	220 В перем. ток
2.2. Потребляемая мощность, не более	40 Вт
2.3. Диапазон рабочих температур	от -40 до +50 °С
2.4. Относительная влажность воздуха при +25 °С, не более	98 %
2.5. Габаритные размеры	350x230x160 мм
2.6. Масса с кабелем, не более	5 кг
2.7. Маркировка по взрывозащите	1ExdIICT6, 1ExdIIAT6

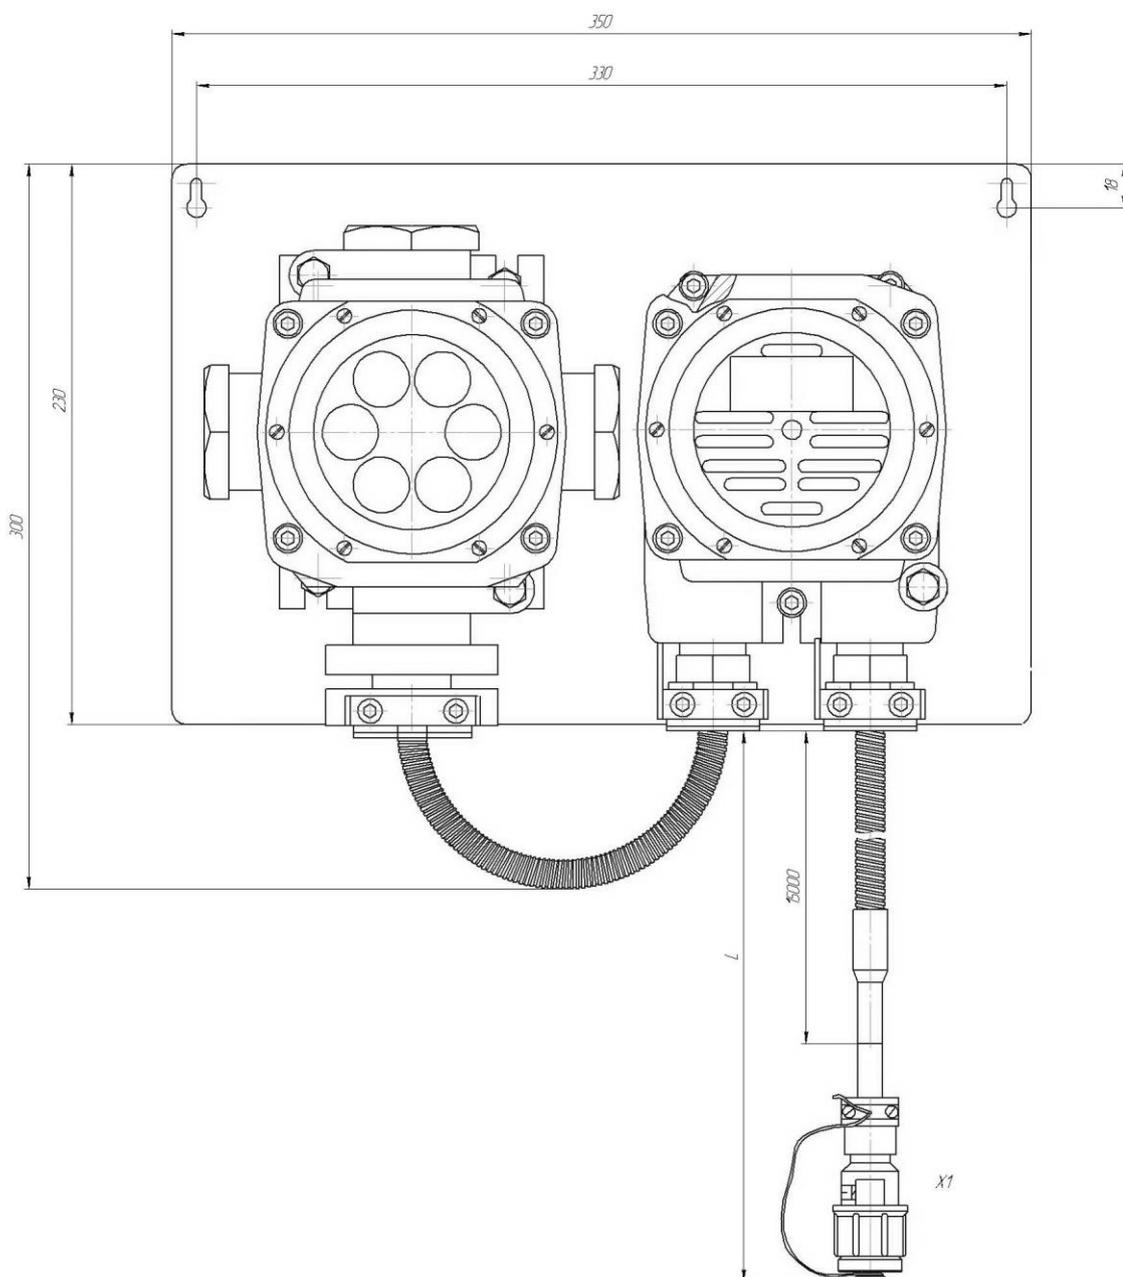


Рис. Габаритные размеры.

### 3. Транспортирование и хранение

3.1. Упакованный блок может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

3.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

3.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производиться в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

3.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

3.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

3.6. Условия транспортирования блока в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

3.7. Хранение блока должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозионной среды.

### 4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие блока звуковой сигнализации БЗС-4 требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации индикатора веса 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки блока предприятию-изготовителю по адресу:

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 34 к. 208 или вызова его представителя по телефону:

коммерческий отдел: (342) 219-60-20, 219-60-30, 212-74-93

производственный отдел: (342) 213-29-28

отдел разработки: (342) 290-55-00

факс: (342) 212-97-65

Дата ввода в эксплуатацию: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

### 5. Свидетельство о приемке.

Блок звуковой сигнализации БЗС-2 заводской № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Контролер ОТК \_\_\_\_\_